

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 统一社会信用代码 | 91510124327488191W       |
| 项目编号     | SCJCJCJSYXGS1-18422-0001 |



182312050358

# 检测报告

JC 检 字(2024)第 021902 号

项目名称: 2024 年 2 月 废气检测

委托单位: 四川汇宇制药股份有限公司

检测类别: 委托检测

签发日期: 2024 年 2 月 22 日

四川九诚检测技术有限公司

检验检测专用章

## 检测报告说明

- 1、报告无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容涂改、增删无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、未经本公司书面同意，不得部分复制检测报告。
- 4、委托检测结果只代表检测当时污染物排放状况，排放标准由客户提供；由委托方自行采集的样品，仅对当次送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、未经本公司书面同意，本报告不得用于广告、商品宣传等商业行为。
- 6、对本报告若有异议，请在收到报告后七日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 7、除客户特别申明且支付样品保管费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

四川九诚检测技术有限公司

地址：四川省·成都市·犀浦·泰山南路 186 号

邮编：611731

电话：028-87862858

传真：028-87862858

## 一、检测内容

受四川汇宇制药股份有限公司的委托，我公司于 2024 年 2 月 20 日对废气进行现场检测。  
该项目位于四川省内江市经济技术开发区汉阳路 333 号。

## 二、检测项目

有组织废气检测项目：氮氧化物。

## 三、检测点位及样品信息

有组织废气检测断面及相关信息见表 3-1。

表 3-1 有组织废气检测断面及相关信息

| 断面序号  | 断面位置      | 污染源名称   | 净化设施 | 排气筒高度（m） | 燃料类型 | 建设时间 | 工况说明 |
|-------|-----------|---------|------|----------|------|------|------|
| DA005 | 垂直管道距地 7m | 锅炉废气排放口 | /    | 19       | 天然气  | /    | 正常   |

## 四、检测方法与方法来源

检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表 4-1；采样仪器信息见表 4-2。

表 4-1 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法                               | 检测仪器及型号           | 仪器编号     | 检出限                |
|------|------|------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 废气   | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 智能烟尘烟气分析仪 EM-3088 | JC/YQ324 | 3mg/m <sup>3</sup> |

表 4-2 采样仪器信息

| 样品类别  | 采样仪器及型号           | 仪器编号     |
|-------|-------------------|----------|
| 有组织废气 | 智能烟尘烟气分析仪 EM-3088 | JC/YQ324 |

## 五、分析评价标准

废气评价标准：《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）。

## 六、检测结果与评价


表 6-1 DA005 锅炉废气排放口检测结果

| 检测日期       | 检测项目       |             | 检测结果  |       |       |       |      | 排气筒高度 (m) |
|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|
|            |            |             | 第一次   | 第二次   | 第三次   | 平均值   | 标准限值 |           |
| 2024.02.20 | 标干流量(m³/h) |             | 5728  | 5797  | 5952  | 5826  | /    | 19        |
|            | 氮氧化物       | 实测浓度(mg/m³) | 22    | 21    | 20    | 21    | /    |           |
|            |            | 排放浓度(mg/m³) | 23    | 22    | 21    | 22    | 150  |           |
|            |            | 排放速率(kg/h)  | 0.126 | 0.122 | 0.119 | 0.122 | /    |           |

分析评价：本次检测结果表明，该项目 DA005 锅炉排放口有组织排放的氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 中燃气锅炉排放标准。

\*\*\*正文结束\*\*\*

附图：

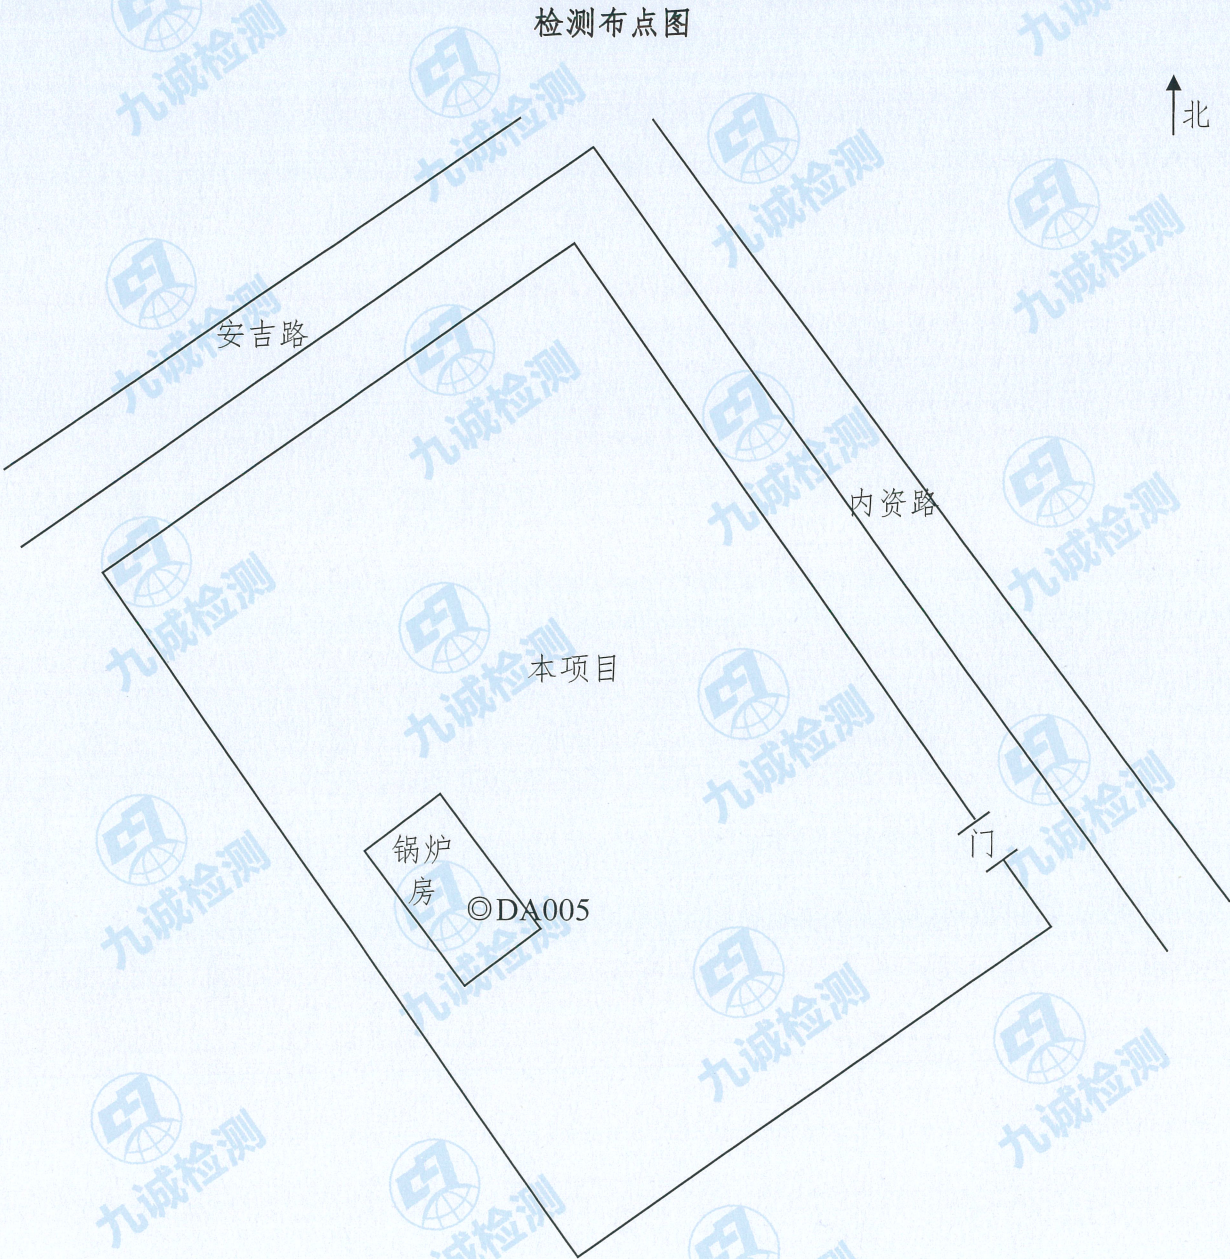

图例：◎有组织废气检测点

\*\*\*报告结束\*\*\*

编制： 孙文      审核： 罗成      签发： 孙文